

## T400 Event

### Netzanschlussprodukt für temporäre Anlagen auf Niederspannung bis 400 A

Das Produkt T400 Event gilt für den Anschluss von temporären Anlagen bis maximal 15 Tage auf Niederspannung (0.4 kV) bis zu einem Anschlusswerte von 160 bis 400 A. Für Kunden mit kleineren Anschlüssen gilt das Produkt T125 Event. Die Kosten für den Netzanschluss setzen sich zusammen aus der Pauschale und allfällige Zusatzleistungen.

#### 1. Allgemeines

Dieses Produkt gilt für temporäre Anschlüsse auf Niederspannung bis maximal 15 Tage und bis maximal 125 A.

In diesem Produkt sind nur die beschriebenen Leistungen inbegriffen.

Weitere Leistungen wie Netznutzung, Energielieferung, Abgaben etc. werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Bei unzulässigen Netzurückwirkungen (vgl. Art. 8 AGB für den Netzanschluss und die Netznutzung) und Beeinträchtigung Dritter kann die EWA den Netzanschlusspunkt verschieben. Die Kosten der Anpassung gehen zu Lasten des Verursachers.

#### 2. Pauschale

Die Pauschale deckt die Kosten für folgende Leistungen:

- Auftragsbearbeitung, Planung und Koordination
- Erstellung, Anschluss, Inbetriebnahme und Demontage des Bauzählerkastens (BZK) sowie der Leitung bis zum Anschlusspunkt
- Materialmiete BZK

Die Pauschale wird pro BZK erhoben.

#### Mengenrabatt

Bei gleichzeitiger Installation von mehreren BZK auf der gleichen Baustelle gewährt die EWA auf die Pauschalen einen Rabatt von 20%.

#### Leistungen und Preisansätze (in CHF)

	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
<b>Pauschale</b>	950.00	1023.15
<b>Expresszuschlag</b>	500.00	538.50

Der MwSt-Satz beträgt 7.7 %.  
 Bei den Preisen „inkl. MwSt.“ handelt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben.

#### 3. Expresszuschlag (≤ 3 Arbeitstage)


Für kurzfristige Aufträge stellt die EWA einen Expresszuschlag in Rechnung. Die EWA garantiert die Erstellung des temporären Anschlusses innerhalb von drei Arbeitstagen (Montag bis Freitag), wenn folgende Bedingungen vollumfänglich erfüllt sind:

- es liegen alle notwendigen Dokumente vor, insbesondere die Installationsanzeige und gegebenenfalls das technische Anschlussgesuch gemäss WV/NIV, und
- es sind keine Netzverstärkungen notwendig, und
- der BZK kann direkt bei einer Trafostation oder Verteilkabine installiert werden

## 4. Abgrenzung der Verantwortungsbereiche

### Netzanschluss Verantwortung EWA Energie Wasser Aarberg

### Event-Installation Verantwortung Eigentümer SiNa durch Inst. und unabhängiges Kontrollorgan gemäss NIV

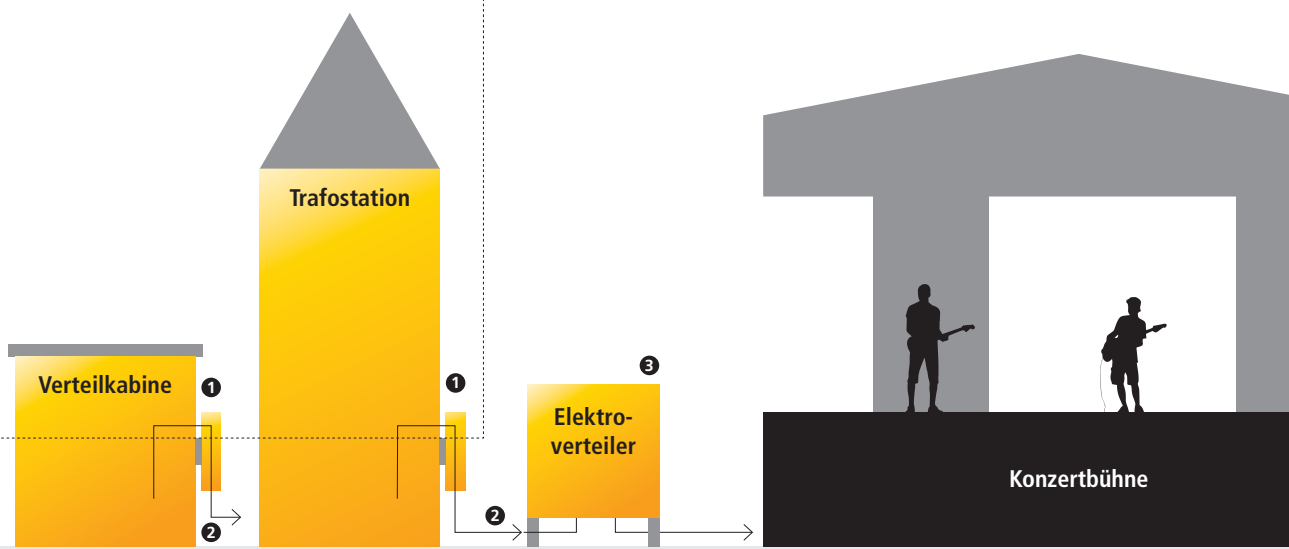

- ❶ Kasten mit Zähler und Anschluss-Überstromunterbrecher BZK (Montage und Demontage durch EWA)
- ❷ Verbindungsleitung BZK – Baustelle
- ❸ Elektroverteiler – zB Marktstände, Konzertbühnen usw.

## 5. Bestellung

Die Bestellung muss mittels einer gültigen Installationsanzeige mit Situationsplan durch einen konzessionierten Elektroinstallateur gemäss NIV (Niederspannungs-Installationsverordnung, SR 734.27) im Auftrag des Bauherrn (Architekt, Baumeister, Gebäudeeigentümer) erfolgen.

## 6. Ergänzende Bestimmungen

Es gelten die:

- Allg. Geschäftsbedingungen (AGB) der **EWA Energie Wasser Aarberg AG** für den Netzanschluss und die Netznutzung
- Werkvorschriften BE/JU/SO (WV)  
[www.werkvorschriften.ch](http://www.werkvorschriften.ch)

Die EWA kann die Preise unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben einseitig festlegen. Preisanpassungen bedürfen keiner Kündigung des Vertrags.

Gültig ab Januar 2018

### Haben Sie Fragen?

Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter oder besuchen Sie unsere Webseite unter [www.ewaarberg.ch](http://www.ewaarberg.ch)



ewa  
energie wasser aarberg ag  
stadtplatz 28  
ch-3270 aarberg

tel +41 32 391 60 30  
fax +41 32 391 60 41  
info@ewaarberg.ch  
[www.ewaarberg.ch](http://www.ewaarberg.ch)